


nr obwodu	przewód	moc [kW]	charakter odbioru
T3/01	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.36
T3/02	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.35
T3/03	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.34
T3/04	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.33
T3/05	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.32
T3/06	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.31
T3/07	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.30
T3/08	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.29
T3/09	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.28
T3/10	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne części kuchennej pom. 2.28
T3/11	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda lodówki, zmywarki, okapu pom. 2.28
T3/12	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda mikrofalówki pom. 2.28
T3/13	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazdo pralki pom. 2.28
T3/14	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazdo płyty kuchennej pom. 2.28
T3/15	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.27
T3/16	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.26, 2.25
T3/17	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.23
T3/18	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.20, 2.22
T3/19	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne pom. 2.21, 2.24
T3/20	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda szafa RACK pom. 2.20
T3/21	YDYzo 3,4x1,5	0,5	oświetlenie pom. 2.36,2.35,2.34,2.33,2.32
T3/22	YDYzo 3,4,5x1,5	0,5	oświetlenie pom. 2.31,2.30,2.29,K3,1.25,1.26
T3/23	YDYzo 3,4,5x1,5	0,5	oświetlenie pom. 2.21,2.24,2.28
T3/24	YDYzo 3,4x1,5	0,5	oświetlenie pom. 2.27,2.26,2.25
T3/25	YDYzo 3,4x1,5	0,5	oświetlenie pom.2.24,2.23,2.22,2.20
lampka kontrolna napięcia w rozdzielni			
zasilanie YLYzo 5x25			
rezerwa miejsca ok. 20%			

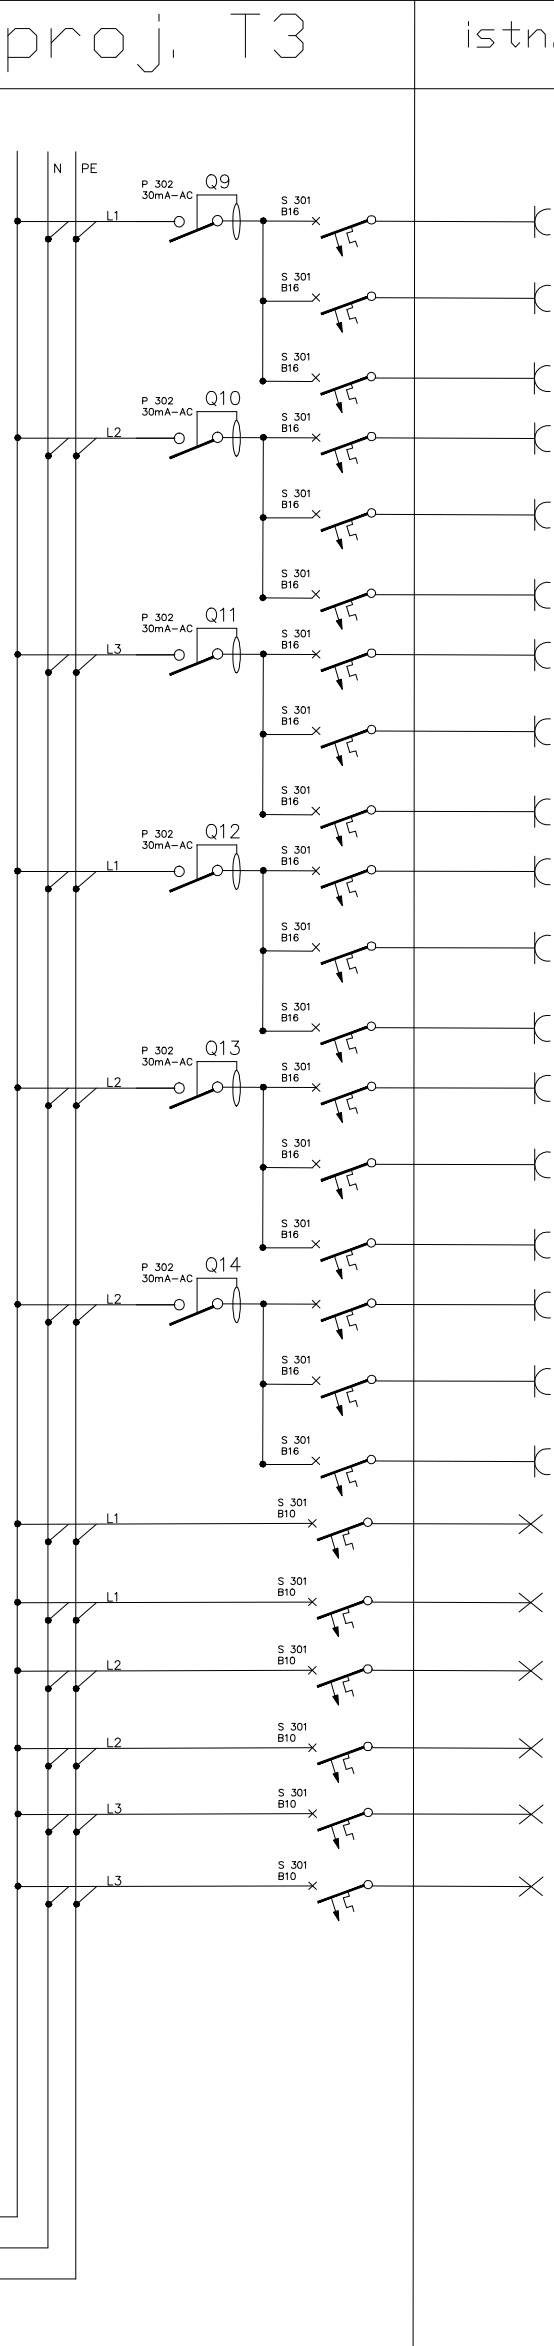

nr obwodu	przewód	moc [kW]	charakter odbioru
1	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
2	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
3	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
4	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
5	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
6	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
7	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
8	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
9	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
10	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
11	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
12	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
13	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
14	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
15	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
16	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
17	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
18	YDYzo 3x2,5	2,0	gniazda ogólne
19	YDYzo 3x1,5	0,5	obwód oświetleniowy
20	YDYzo 3x1,5	0,5	obwód oświetleniowy
21	YDYzo 3x1,5	0,5	obwód oświetleniowy
22	YDYzo 3x1,5	0,5	obwód oświetleniowy
23	YDYzo 3x1,5	0,5	obwód oświetleniowy
24	YDYzo 3x1,5	0,5	obwód oświetleniowy
rezerwa miejsca ok. 20%			

PRACOWNIA PROJEKTOWA Małgorzata Wojnowska
80-292 Gdansk, ul. Goraliska 59B/47 tel. 503-114-212

Obiekt: Budynek schroniska dla Nieletnich ul. Polanki 122, Gdańsk-Oliwa		Treść rysunku: Schemat proj. rozdzielnicy T3			
Inwestor: Schronisko dla Nieletnich ul. Polanki 122, 80-308 Gdańsk		Etap: Projekt remontu fragmentu I piętra			
Projektant: mgr inż. Dominik Plesik	Podpis:	Upr. bud.: POM/0184/POOE/14 w spec. elektrycznej	Data: marzec 2022 r.	nr rys.: 6	
Sprawdził: mgr inż. Janusz Fabisiak	Podpis:	Upr. bud.: 28/Sz/2002 w spec. elektrycznej	Skala: -		